

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.M.B.a.


Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

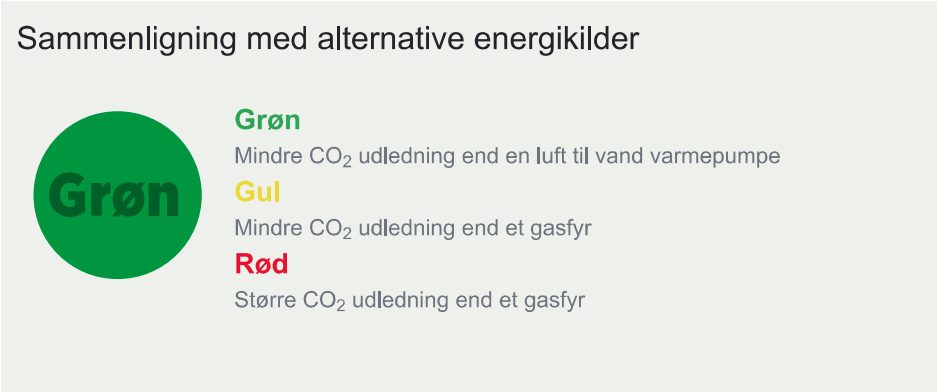

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

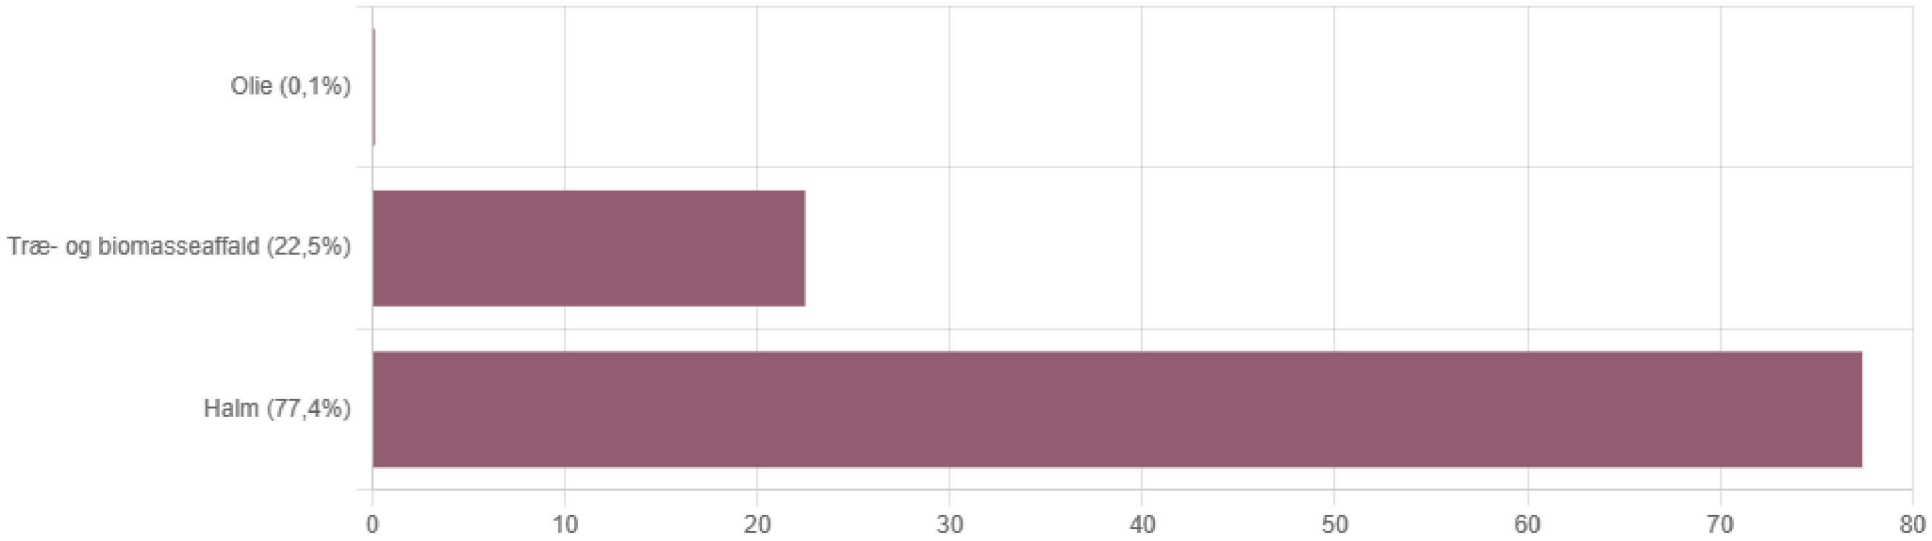

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,2	kg/GJ	0,6	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	2,1	g/GJ	7,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,3	g/GJ	4,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	0,6	kg/GJ	2,0	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	28,1	g/GJ	101,2	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	86,5	g/GJ	311,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	77,9	g/GJ	280,4	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	29,4	g/GJ	105,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	25,0	g/GJ	90,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.M.B.a.
CVR: 19739112
Lillemark 25 | 4990 Sakskøbing
+45 54 70 47 39 | sax@fjernvarmeselskab.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.